


Ivy

incasso / recessed

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLING
MODE D'INSTALLATION
MONTAGEANWEISUNGEN
INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN
INSTRUCCIONES PARA INSTALACION

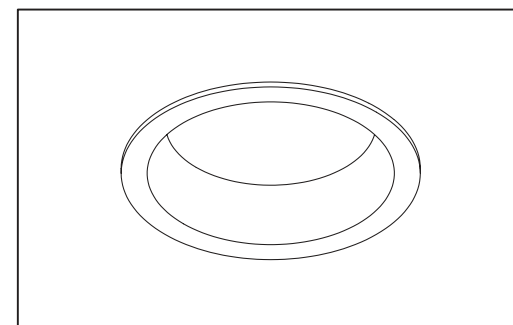

ATTENZIONE:

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo dall'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario rispettarle e conservarle.

WARNING:

Device security is guaranteed by the appropriate use of the following directions, therefore it is required to follow and to keep them.

ATTENTION:

La sécurité de l'appareil n'est garantie que dans le respect des instructions suivantes, Nous vous conseillons donc de les bien conserver.

ACHTUNG:

Die Gerätsicherheit ist versichert unter der Voraussetzung, daß die folgenden Einleitungen richtig verwendet und eingehalten werden. Deshalb ist es notwendig, sie zu bewahren

ATTENTIE:

De veiligheid van het armatuur is alleen gegarandeerd bij het juist toepassen van de volgende montage-voorschriften.

ATENCIÓN:

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.



I Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

I Apparecchio di classe I
GB Class I luminaire

I Apparecchio di classe II
GB Class II luminaire

I Gruppo di rischio 0, secondo norma EN 62471:2008

I Gruppo di rischio 1, secondo norma EN 62471:2008

GB Device fitted for directly mounting onto normally inflammable surfaces.

F Appareil de classe I

F Appareil de classe II

GB Risk group 0, in compliance with standard EN 62471:2008

GB Risk group 1, in compliance with standard EN 62471:2008

F Appareil réalisé pour le montage direct sur superficies normalement inflammables.

D Garäet Klasse I

D Garäet Klasse II

F Groupe de risque 0, suivant la norme EN 62471:2008

F Groupe de risque 1, suivant la norme EN 62471:2008

D Leuchte geeignet zur Montage auf normalerweise Flächen.

NL Toestellen van Klasse I

NL Toestellen van Klasse II

D Risikogruppe 0, gemäß Vorschrift EN 62471:2008

D Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift EN 62471:2008

NL Toestellen voorzien voor montage op normaal brandbare oppervlakten.

E Aparato de clase I

E Aparato de clase II

NL Risicogroep 0, volgens de norm EN 62471:2008

NL Risicogroep 1, volgens de norm EN 62471:2008

E Aparato preparado para ser montado directamente en superficies inflamables.

E Grupo de riesgo 0, según norma EN 62471:2008

E Grupo de riesgo 1, según norma EN 62471:2008



Ø85mm cod. 5644 - 5645



Ø130mm cod. 5646 - 5647



Ø170mm cod. 5648 - 5649



Ø195mm cod. 5650 - 5651



I L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante.


GB The fixture must not be covered, under any circumstances, by insulating materials or like.

F L'appareil ne doit, en aucun cas, être couvert par un matériau isolant ou autre.




D Das Gerät darf auf keinen Fall mit Isoliermaterial oder ähnlichem bedeckt werden.

NL Het apparaat mag in geen geval bedekt worden met isoleringsmateriaal of dergelijke.


E El aparato no debe ser protegido con material aislante o parecido, por ninguna causa.

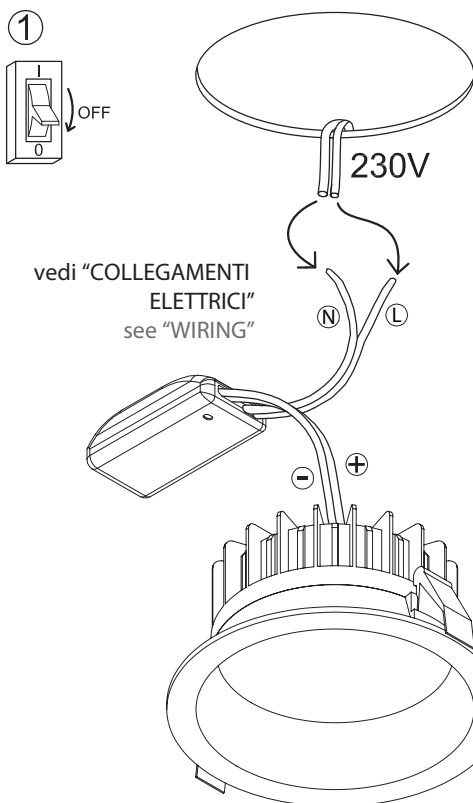

vedi "COLLEGAMENTI ELETTRICI"
see "WIRING"

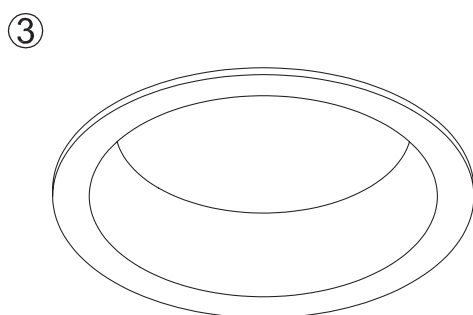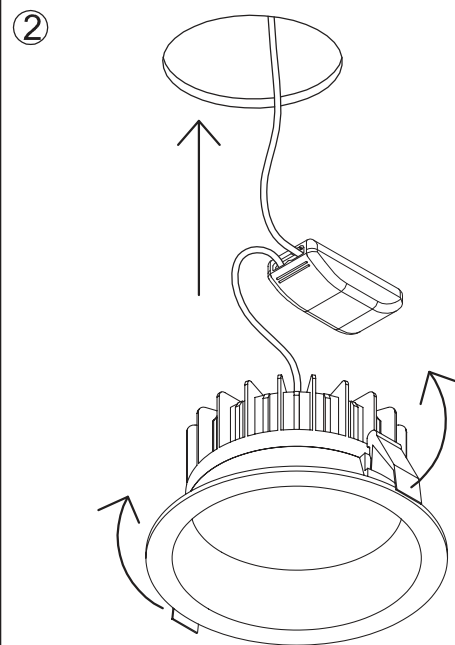


ON-OFF

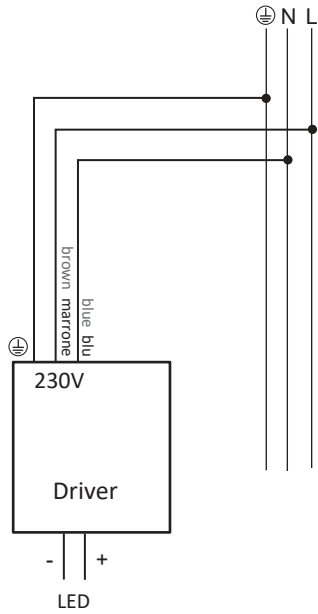


ON-OFF + EMERGENZA (cod. .../EM)


I neutri possono essere messi in comune.
Neutrals can be pooled.

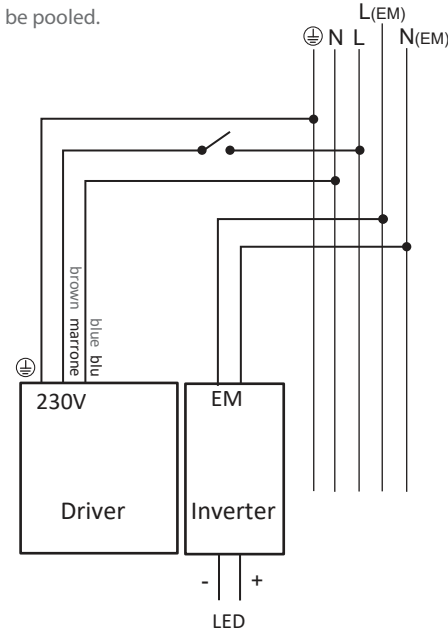

DALI (cod. .../D2)

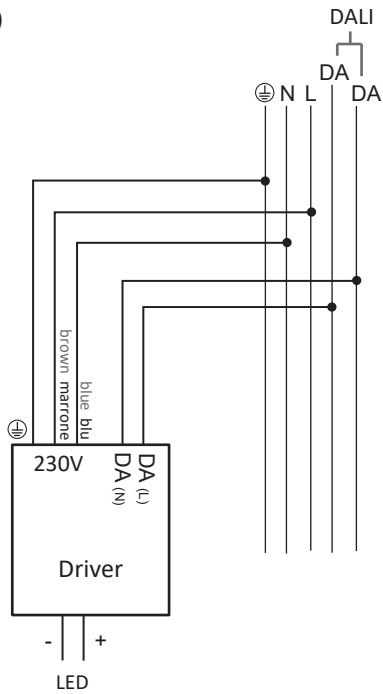

SWITCH-DIM (cod. .../D3)

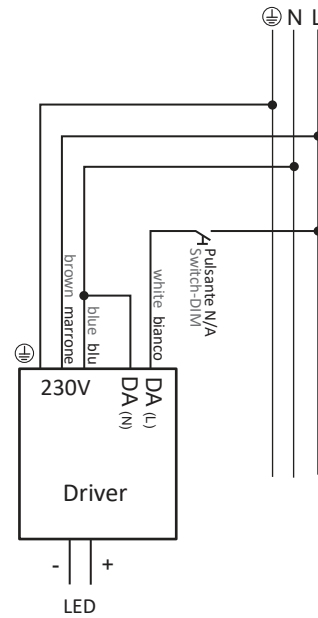

TAGLIO DI FASE (cod. .../DTF) PHASE CUT DIMMER

